


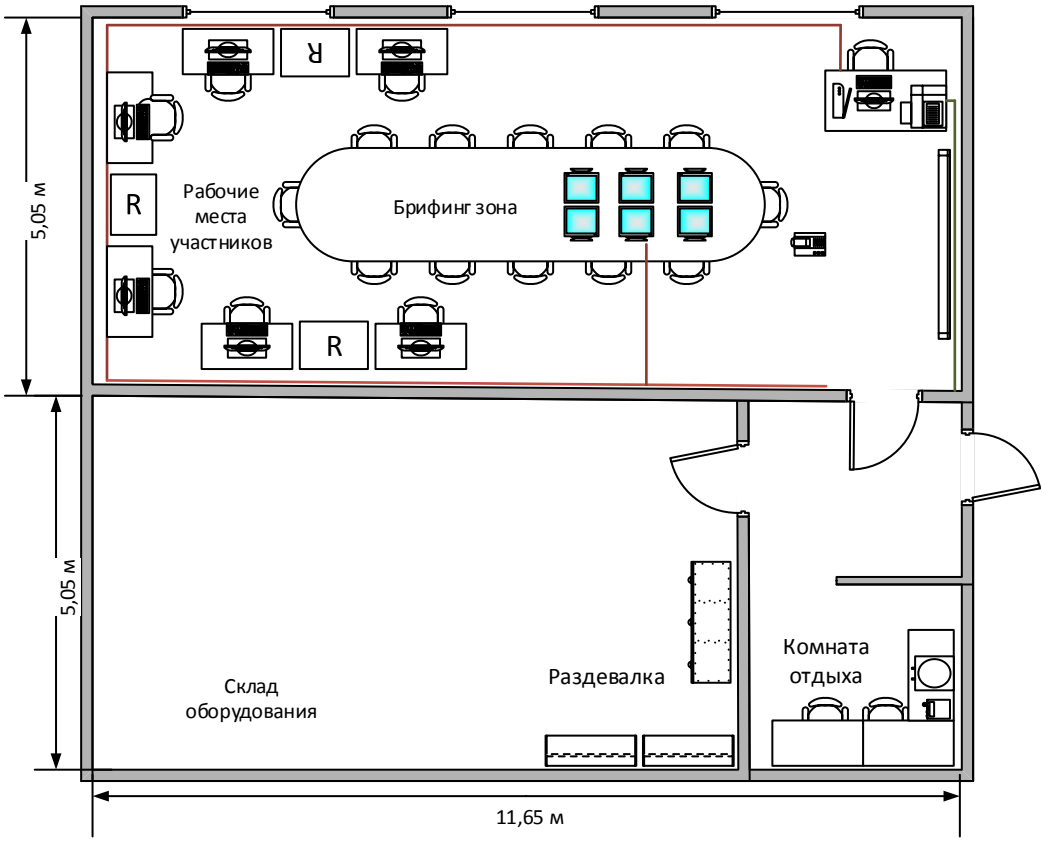

Номер компетенции	Наименование компетенции
39	Сетевое и системное администрирование

Дополнительные требования/комментарии

Электричество на 1 пост для участника220 V 2 КВт

Периметр ПлощадкиДвойной периметр. Между внешним и внутренним периметром расстояние 0,7 - 1м. Буферная зона необходима для безопасности и для прокладки коммуникаций. Кабели питания нужно укладывать только туда.

ЗаземлениеОбязательно, зануление НЕДОПУСТИМО!

Освещение300-500 лк(1лм/м.кв) - 1 рабочее место, место брифинга и комната экспертов = по 6 рабочих мест

Электрика для данной компетенции должна находиться на отдельной линии от других компетенций, особенно, где есть силовые установки.

Интернет Проводной независимый интернет канал минимум 10 Мбит/с